



RANVOO KOŃCÓWKA DO SZCZOTECZKI PH5 BUBBLE - WŁOSIE TWARDE



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/testine-per-spazzolini/ranvoo-koncowka-do-szczoteczki-ph5-bubble-wlosie-twarde>

Price: **109,99 zł** gross / 89,42 zł net

RANVOO

Manufacturer: RANVOO

Referention number: DNKGKPNIRMNGP

Information:

RANVOO PH5 Hard è una testina di ricambio per spazzolino sonico per chi preferisce una pulizia più intensa. Le setole più rigide aiutano a rimuovere più efficacemente depositi, placca dentale e residui di cibo, mentre la struttura piccola e arrotondata facilita il raggiungimento dei denti posteriori e delle zone lungo il margine gengivale. La variante Hard è particolarmente adatta in caso di macchie causate da caffè o tè. La testina è compatibile con RANVOO PH5 e, per mantenere l'efficacia, dovrebbe essere sostituita circa ogni 3 mesi.


Product features

Rigidità	Twarde
----------	--------

Full product description


Pulizia più intensa

La testina RANVOO PH5 Hard è stata creata per le persone che preferiscono una spazzolatura più energica. Le setole più rigide aiutano a rimuovere più efficacemente i depositi dalla superficie dei denti.

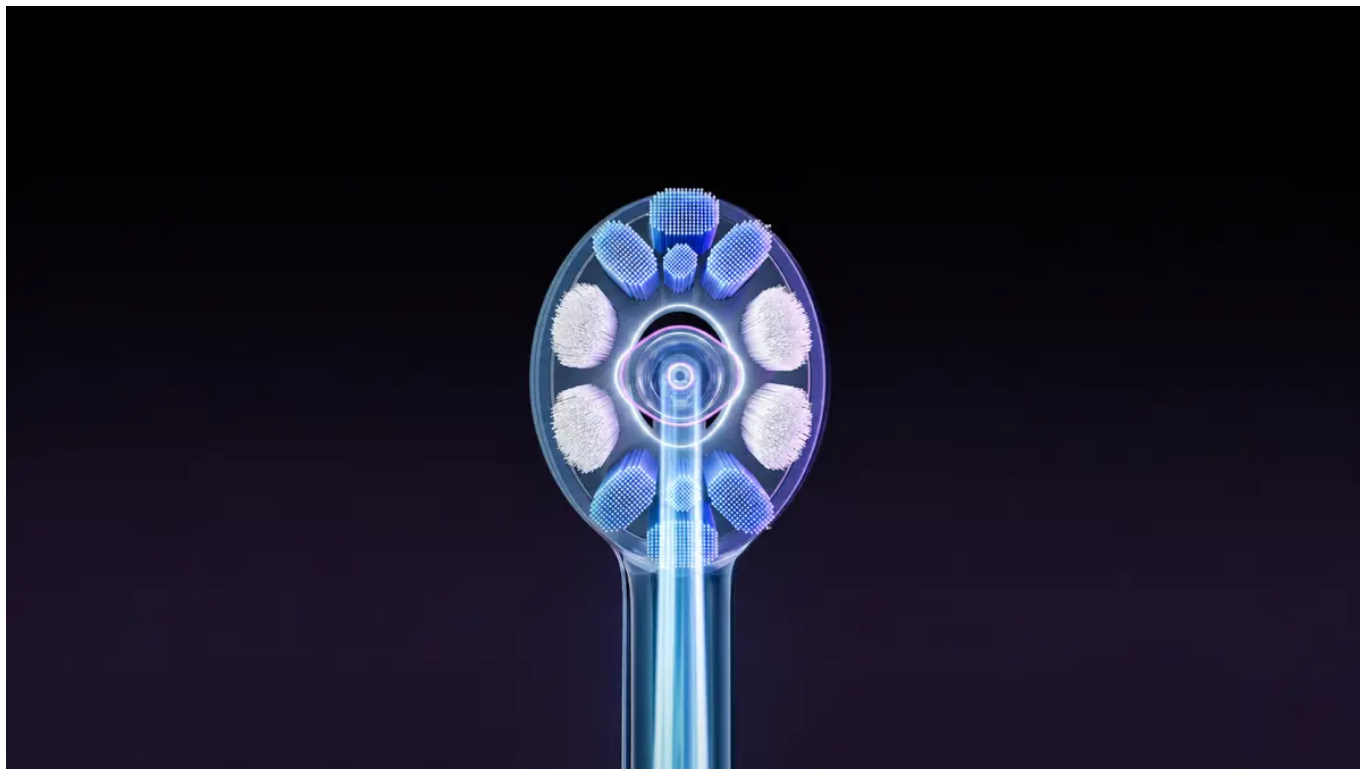


Per una cura più esigente

La variante Hard è adatta a una pulizia più intensa, soprattutto per chi beve caffè, tè o spesso ha a che fare con macchie superficiali. Tuttavia, non si consiglia di premere troppo la testina su denti e gengive.

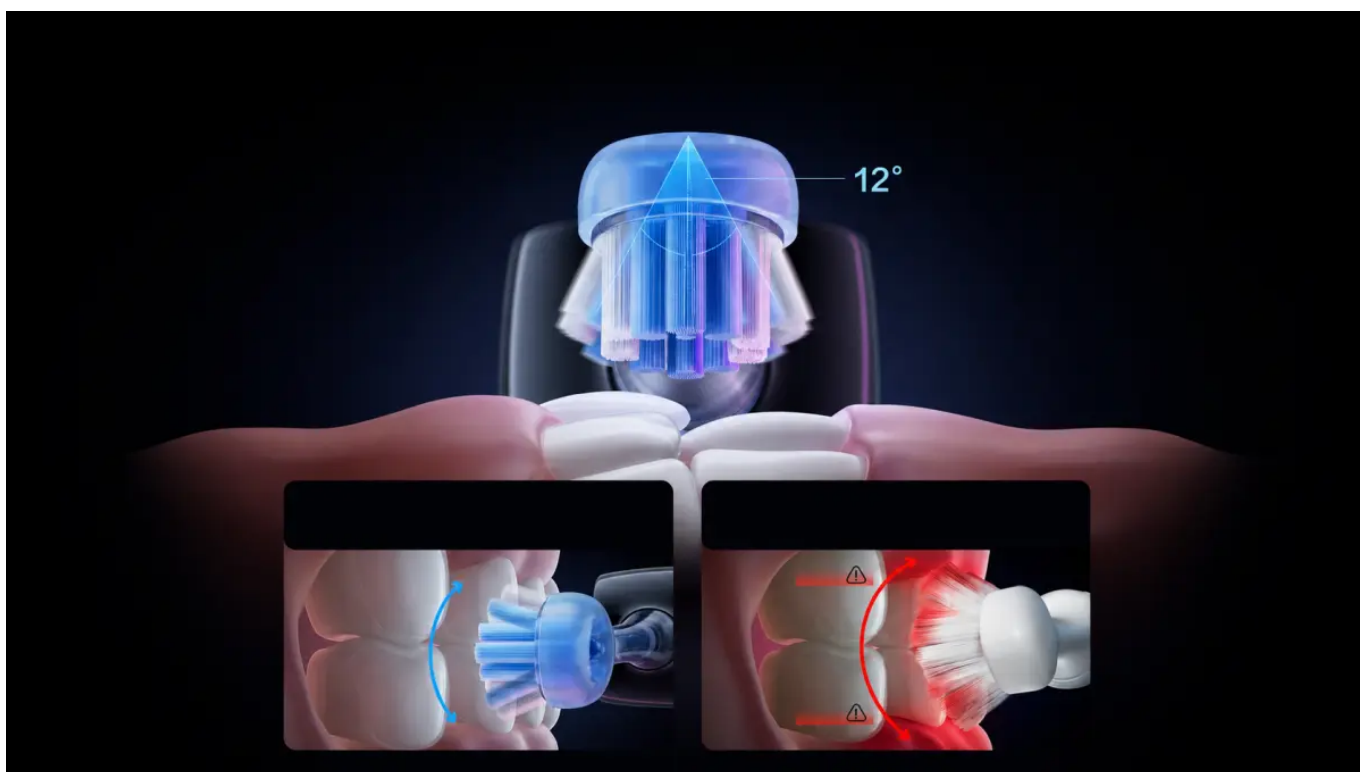


Forma che facilita il raggiungimento dei denti

La struttura piccola e arrotondata della testina consente di raggiungere più facilmente le zone difficili da pulire nella bocca. Aiuta a pulire le aree dei denti posteriori e gli spazi lungo il bordo gengivale.

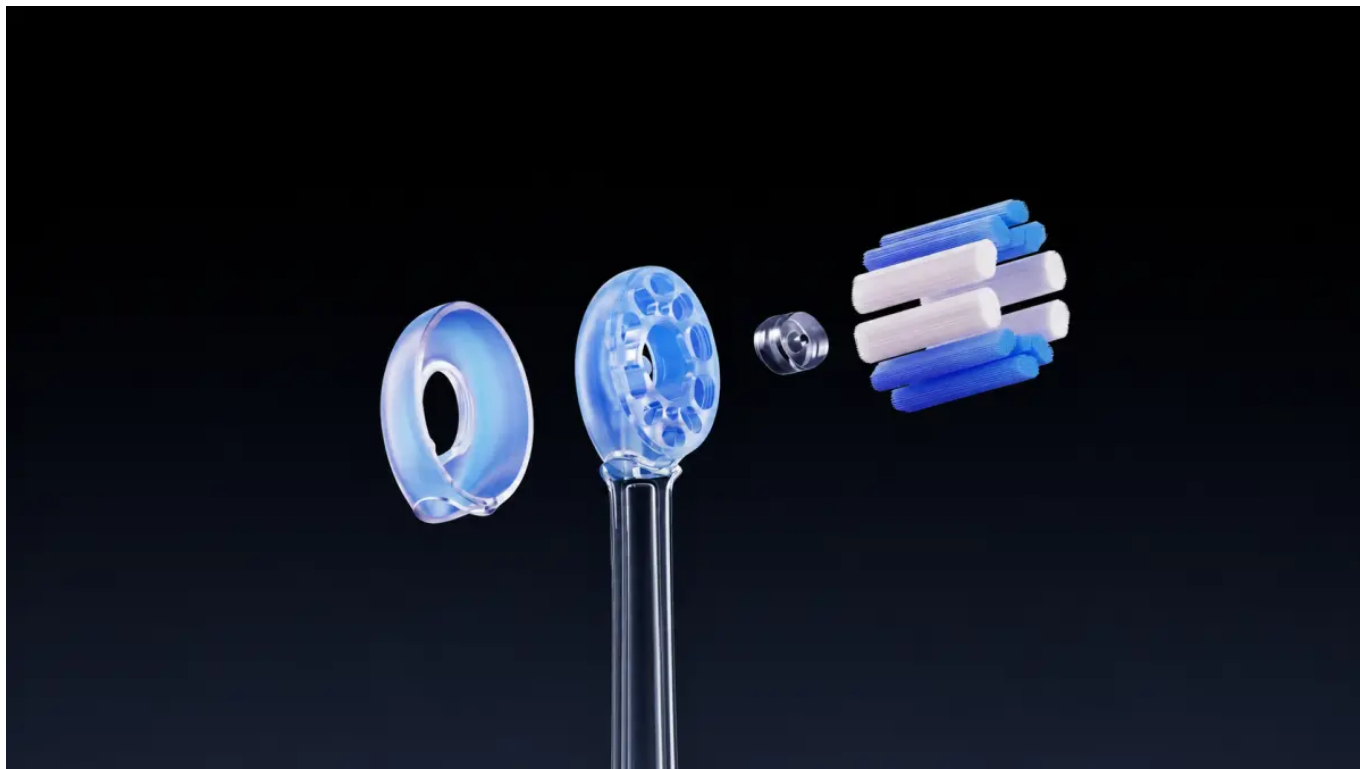

Compatibilità con RANVOO PH5

La testina Hard è compatibile con lo spazzolino RANVOO PH5 e funziona con la sua modalità sonora. Durante lo spazzolamento aiuta a rimuovere placca, depositi e residui di cibo.

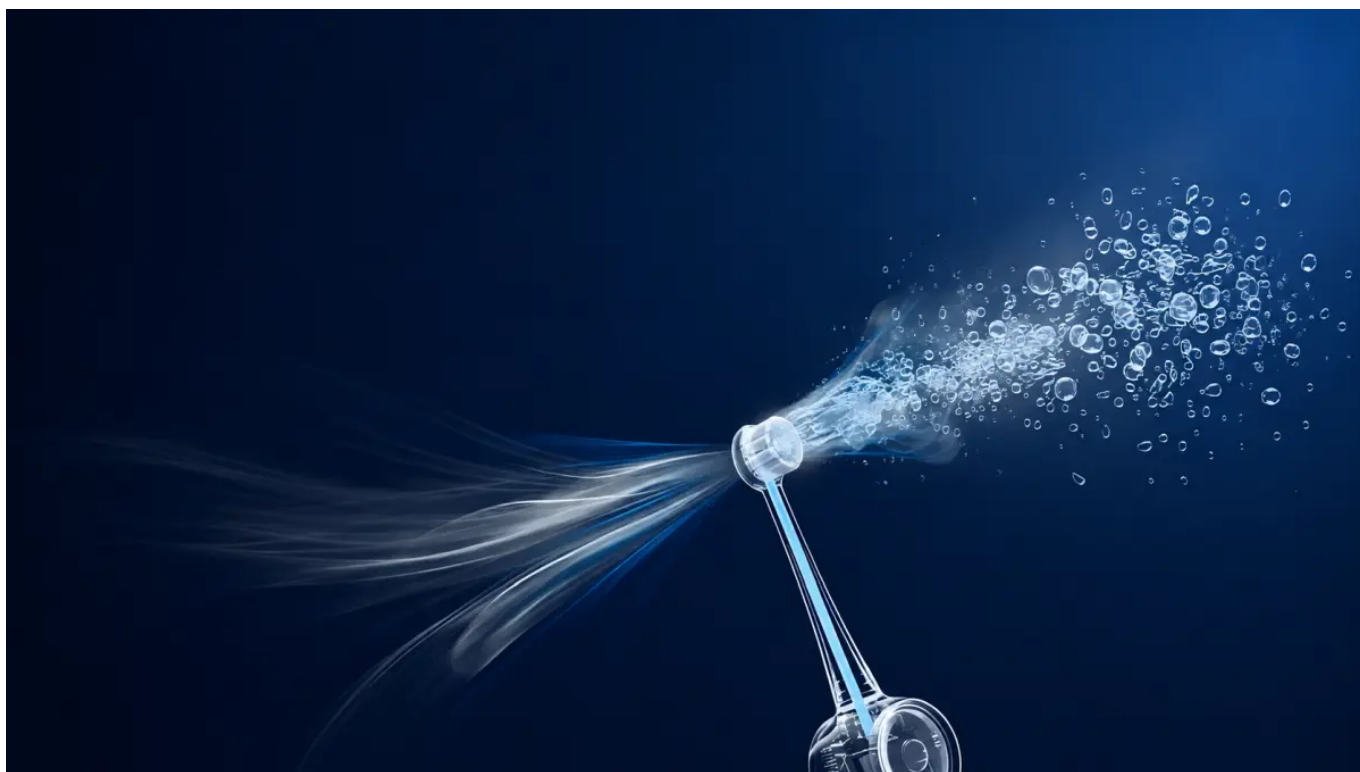

Quando sostituire la testina

Per mantenere l'igiene e l'efficacia della pulizia, la testina deve essere sostituita regolarmente. La sostituzione consigliata è di circa 3 mesi o prima, se le setole sono sfilacciate, aperte o deformate.

